
Edwin Scharff Museum Neu-Ulm

Petrusplatz 4
89231 Neu-Ulm

Tel: +49(0)731-70502520

esm@neu-ulm.de
www.edwinscharffmuseum.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. August 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Edwin Scharff
Museum Neu-Ulm

©Edwin Scharff Museum

Tiefgarage Petrusplatz

Tiefgarage Petrusplatz

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Die Tiefgarage "Petrusplatz" befindet sich direkt beim Museum.

Info ÖPNV

Bushaltestelle "Petrusplatz"

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Die Bushaltestelle "Petrusplatz" ist ca. 200 m vom Eingang entfernt.

Eingang Museum und Café



Eingang Museum und Café

©Angelika Herrmann

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

EG: Kasse / Shop



EG: Kasse / Shop

©Angelika Herrmann

Eingangsbereich: Kasse



EG: Kasse

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 81 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Eingangsbereich: Shop



Eingangsbereich:
Shop

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich:
Shop

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Altbau – EG: Kunstausstellungen



Altbau – EG:
Kunstausstellungen

©Angelika Herrmann

Altbau – EG: Edwin Scharff Sammlung



Altbau – EG: Edwin Scharff Sammlung

©Angelika Herrmann



Altbau – EG: Edwin Scharff Sammlung

©Angelika Herrmann



Altbau – EG: Edwin Scharff Sammlung

©Angelika Herrmann



Altbau – EG: Edwin Scharff Sammlung

©Angelika Herrmann

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 94 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Mediaguides

Anmerkungen für den Gast: Ein Raum ist über einen Durchgang von 85 cm begehbar. Zu allen Räumen führen Türschwellenrampen, die eine Höhe von 2 cm überbrücken.

Altbau: Treppe zwischen Foyer und EG



Altbau: Treppe
zwischen Foyer und
EG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Altbau – EG: Tür zwischen Aufzug und Ausstellung



Altbau – EG: Tür
zwischen Aufzug und
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Altbau – 1. OG: Sonderausstellung



Altbau – 1. OG:
Sonderausstellung

©Angelika Herrmann

Altbau – 1. OG: Sonderausstellung



Altbau – 1. OG:
Sonderausstellung

©Angelika Herrmann



Altbau – 1. OG:
Sonderausstellung

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 93 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Mediaguides

Anmerkungen für den Gast: Zu allen Räumen führen Türschwellenrampen, die eine Höhe von 2 cm überbrücken.

Schwelle/Stufe/Treppe

Altbau: Treppe zwischen EG und 1. OG



Altbau: Treppe
zwischen EG und 1. OG

©Angelika Herrmann



Altbau: Treppe
zwischen EG und 1. OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Altbau: Treppe zwischen Foyer und EG



Altbau: Treppe
zwischen Foyer und
EG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

Aufzug Altbau



Aufzug Altbau

©Angelika Herrmann



Aufzug Altbau

©Angelika Herrmann



Aufzug Altbau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 139 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Altbau – 1. OG: Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellung



Altbau – 1. OG:
Tür zwischen
Treppenhaus und
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Altbau – EG: Tür zwischen Aufzug und Ausstellung



Altbau – EG: Tür
zwischen Aufzug und
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Neubau – 1. OG: Kunstausstellungen



Neubau – 1. OG:
Kunstausstellungen

©Angelika Herrmann

Neubau – 1. OG: Sonderausstellung



Neubau – 1. OG:
Sonderausstellung

©Angelika Herrmann



Neubau – 1. OG:
Sonderausstellung

©Angelika Herrmann



Neubau – 1. OG: Sonderausstellung

©Angelika Herrmann



Neubau – 1. OG: Sonderausstellung

©Angelika Herrmann

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Neubau: Treppe zwischen Kassenbereich und 1. OG



Neubau: Treppe zwischen Kassenbereich und 1. OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Neubau – 1. / 2. / 3. OG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Tür zur Ausstellung



Neubau – 1. / 2. / 3.
OG: Weg zwischen
Treppe sowie
Aufzug und Tür zur
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Baugleich auf allen Etagen im Neubau

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Neubau – 2. OG: Kindermuseum



Neubau – 2. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann

Neubau – 2. OG: Kindermuseum



Neubau – 2. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann



Neubau – 2. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann



Neubau – 2. OG: Kindermuseum

©Angelika Herrmann

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 124 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Schwelle/Stufe/Treppe

Neubau: Treppe zwischen 1. OG und 2. OG



Neubau: Treppe zwischen 1. OG und 2. OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Neubau: Treppe zwischen Kassenbereich und 1. OG



Neubau: Treppe
zwischen
Kassenbereich und 1.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau


©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Neubau – 1. / 2. / 3. OG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Tür zur Ausstellung

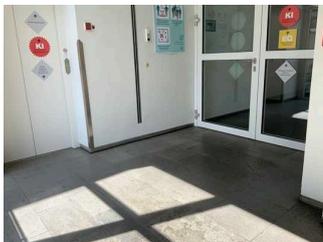

Neubau – 1. / 2. / 3.
OG: Weg zwischen
Treppe sowie
Aufzug und Tür zur
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Baugleich auf allen Etagen im Neubau

Neubau – 3. OG: Kindermuseum



Neubau – 3. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann

Neubau – 3. OG: Kindermuseum



Neubau – 3. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann



Neubau – 3. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann



Neubau – 3. OG:
Kindermuseum

©Angelika Herrmann

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 132 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Schwelle/Stufe/Treppe

Neubau: Treppe zwischen 2. OG und 3. OG



Neubau: Treppe
zwischen 2. OG und 3.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Neubau: Treppe zwischen 1. OG und 2. OG



Neubau: Treppe
zwischen 1. OG und 2.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Neubau: Treppe zwischen Kassenbereich und 1. OG



Neubau: Treppe
zwischen
Kassenbereich und 1.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau


©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Neubau – 1. / 2. / 3. OG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Tür zur Ausstellung

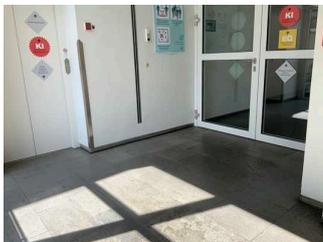

Neubau – 1. / 2. / 3.
OG: Weg zwischen
Treppe sowie
Aufzug und Tür zur
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Baugleich auf allen Etagen im Neubau

EG: Museumscafé



EG: Museumscafé

©Angelika Herrmann

Eingangsbereich: Museumscafé



Eingangsbereich:
Museumscafé

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich:
Museumscafé

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 11 Tisch/Tische

Museumscafé – Terrasse



Museumscafé –
Terrasse

©Angelika Herrmann



Museumscafé –
Terrasse

©Angelika Herrmann



Museumscafé –
Terrasse

©Angelika Herrmann

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 9 m x 7 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 180 cm breit.

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Neubau – UG: Öffentliches WC



Neubau – UG:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Neubau – UG: Öffentliches WC



Neubau – UG:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Neubau – UG:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Neubau – UG:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Neubau – UG:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 193 cm tief und 116 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 116 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 193 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 114 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 193 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 116 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 91 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 4 cm

Neubau: Treppe zwischen EG und UG



Neubau: Treppe
zwischen EG und UG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC



UG: Weg zwischen
Aufzug sowie Treppe
und Öffentlichem WC

©Angelika Herrmann



UG: Weg zwischen
Aufzug sowie Treppe
und Öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 142 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG – Museumscafé: Öffentliches WC



EG – Museumscafé:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Museumscafé: Öffentliches WC



Museumscafé:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Museumscafé:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Museumscafé:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 99 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 141 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 77,5 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 77,5 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 141 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 4 cm

Museumscafé: Weg zwischen Café und öffentlichem WC



Museumscafé: Weg zwischen Café und öffentlichem WC

©Angelika Herrmann



Museumscafé: Weg zwischen Café und öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 99 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Neubau – 1. OG: Vortragssaal



Neubau – 1. OG: Vortragssaal

©Angelika Herrmann

Neubau – 1. OG: Vortragssaal



Neubau – 1. OG: Vortragssaal

©Angelika Herrmann



Neubau – 1. OG: Vortragssaal

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8,5 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Weg zum Vortragssaal führt durch einen Teil der Ausstellung (siehe Tür zur Ausstellung)

Neubau: Treppe zwischen Kassenbereich und 1. OG



Neubau: Treppe
zwischen
Kassenbereich und 1.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Neubau – 1. / 2. / 3. OG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Tür zur Ausstellung

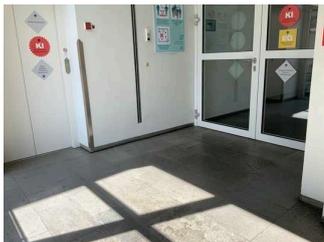

Neubau – 1. / 2. / 3.
OG: Weg zwischen
Treppe sowie
Aufzug und Tür zur
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Baugleich auf allen Etagen im Neubau

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Neubau – 2. OG: Museumswerkstatt

Neubau – 2. OG: Museumswerkstatt



Neubau – 2. OG:
Museumswerkstatt

©Angelika Herrmann



Neubau – 2. OG:
Museumswerkstatt

©Angelika Herrmann



Neubau – 2. OG:
Museumswerkstatt

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 126 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8,3 m

TIEFE des Raums: 9,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Neubau: Treppe zwischen 1. OG und 2. OG



Neubau: Treppe
zwischen 1. OG und 2.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Neubau: Treppe zwischen Kassenbereich und 1. OG



Neubau: Treppe
zwischen
Kassenbereich und 1.
OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Neubau



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann



Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Kasse und Treppen sowie Aufzug Neubau



Weg zwischen Kasse
und Treppen sowie
Aufzug Neubau

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Neubau – 1. / 2. / 3. OG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Tür zur Ausstellung



Neubau – 1. / 2. / 3.
OG: Weg zwischen
Treppe sowie
Aufzug und Tür zur
Ausstellung

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Baugleich auf allen Etagen im Neubau

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Angelika Herrmann

Aufzug: Aufzug Neubau

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug Altbau

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausschließlich Assistenzhunde

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Sitzgelegenheiten, Audiotour für blinde und sehbehinderte Menschen, Audiotour in Leichter Sprache, Tour mit Videos in deutscher Gebärdensprache

Führungen

Führung

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Zu 103: für private Gruppen ist Anmeldung im Voraus notwendig. In Covid-Zeiten ist zu jedem Vermittlungsangebot eine Anmeldung erforderlich, auch für die öffentlichen Führungen; sonst kann man ohne Anmeldung teilnehmen.